


АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности
тепловодомагистралей и отопительного оборудования.

с. Санномыск

« 17 » 02 2023 г.

ООО «Хоринское ТКХ» именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация» в лице генерального директора **Бариева Андрея Резвановича**, действующего на основании Устава с одной стороны и ГБУСО «Хоринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в лице директора **Калинина Анатолия Викторовича**, действующего на основании Устава, пользующиеся коммунальными услугами, именуемое в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Наружные тепловые сети (водопровод) по задвижкам диаметром 80 установленные в прямке здания «Потребителя» находятся в эксплуатационной ответственности «Теплоснабжающей организации»;
2. Системы потребления, а также устройства и сооружения для присоединения по задвижкам диаметром 80 установленные в прямке здания, внутридомовые тепловые сети и водопровод, сооружения и устройства на них, тепловые вводы и выпуски и др. находятся в эксплуатационной ответственности «Потребителя»;
3. Перед началом отопительного сезона до 15 сентября текущего года «Потребитель» обязан комиссионно сдать, а «Теплоснабжающая организация» комиссионно принять исправное эксплуатационное состояние отопительного оборудования приборов водопровода, а также утепление контура здания дверных и оконных проемов. В противном случае «Теплоснабжающая организация» ответственности за нормативный температурный режим здания не несет;
4. Границы эксплуатационной ответственности сторон указаны на прилагаемых к настоящему акту схемах подключения к тепловым сетям (водопроводу) «Теплоснабжающая организация».

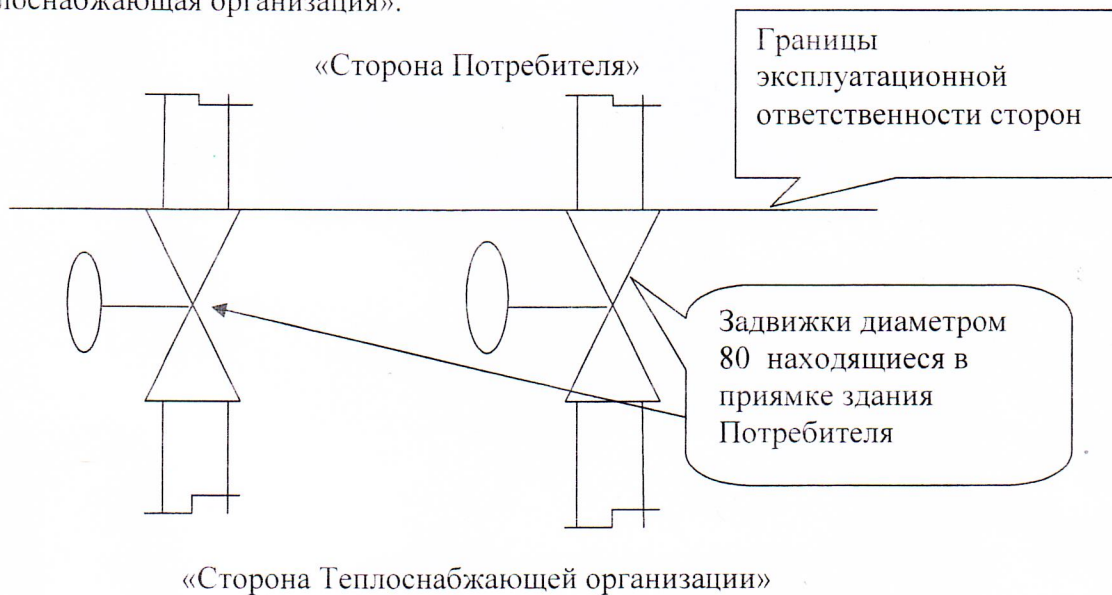

Подписи сторон:

М.П. «Теплоснабжающая организация» _____ А.Р. Бариев

М.П. «Потребитель» _____ А.В. Калинин

